


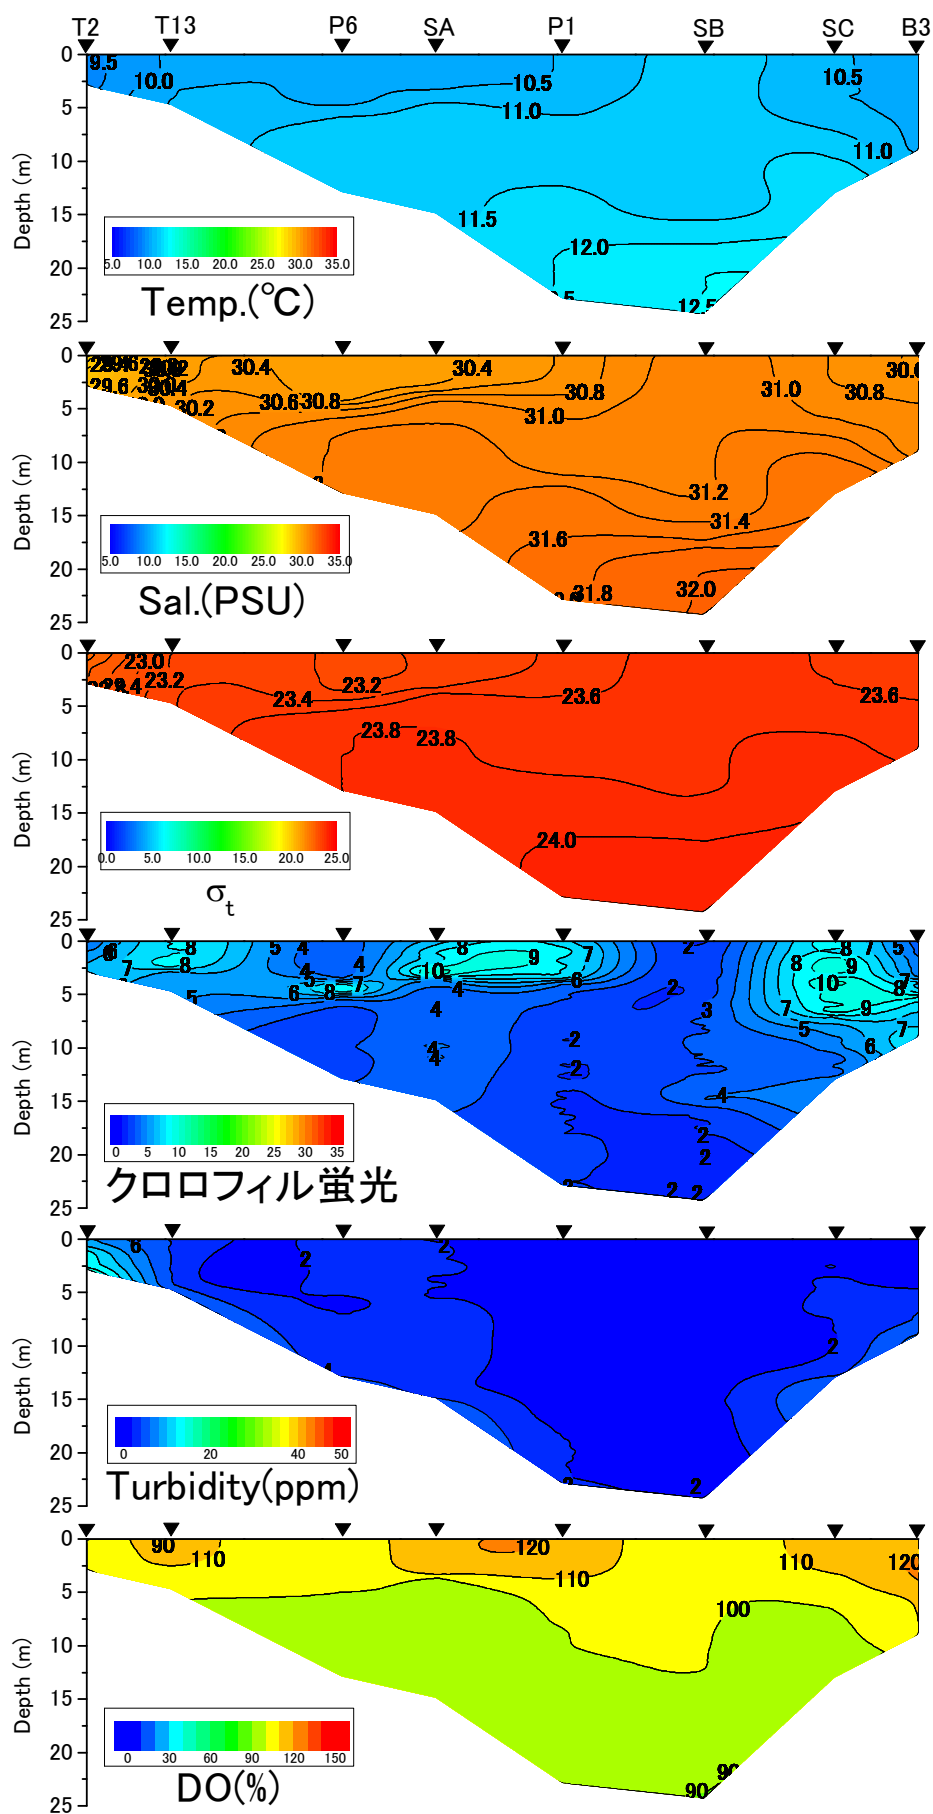

2019年1月15日にける水温、塩分、密度 σ_t 、クロロフィル蛍光値、濁度、DO飽和度